



安徽华恒生物科技股份有限公司
ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD

松杂木托盘质量标准规格书

包材名称	松杂木托盘	库存编码	202004000001 202004000003
文件名称	松杂木托盘的测定	文件编码	AHB-ZL-TP01-A1-03
参考标准	GB/T 31148		
修订时间	2023.02.08	修订内容	编制本测定方法
	2024.03.14		修改名称为松杂木托盘


质量标准如下：

1. 感官要求：应符合表 1 的规定

表 1 感官要求

项目	标准要求		检验方法
气味	无异味、无霉味		目测观察其外观色泽，嗅其气味。
外观	木条色泽	木材原色	
	形态特征	无霉点、弯曲走形、破损、裂痕、污物；板面应平整、无污染、无影响使用毛刺和机械损伤；	
	表面光滑度	抛光，无毛刺、无冒钉、露钉	

2. 外形要求：应符合下图规定

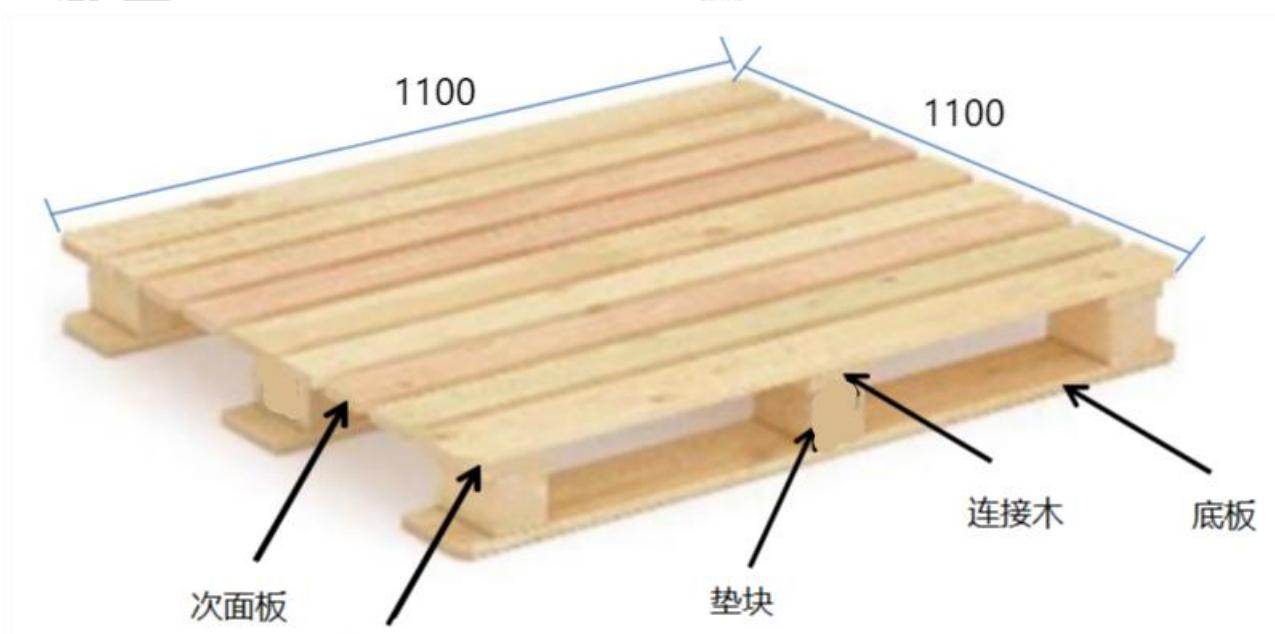

3. 规格尺寸：应符合下表 2 规定

表 2 尺寸指标

项目名称	1100*1100mm		1200*1000mm	
	长*宽*厚/mm	数量/根	长*宽*厚/mm	数量/根
主面板	1100*80*18	9	1200*90*18	3
次面板			1200*80*18	6
底板	1100*80*18	3	1200*130*18	3
连接木	1100*80*18	3	1000*90*18	3
垫块	80*80*80	9	80*80*130	9

备注：长宽误差+3~-6mm，厚度误差±2mm

4. 指标要求：应符合下表 3 规定

表 3 指标要求

项目	要求		检验依据	
	1100*1100mm	1200*1000mm		
含水率， %	≤ 40		GB/T 31148	
虫眼在任意材长 1 m 范围内个数	≤ 4			
裂纹长度与材长比例	铺条板 $\leq 10\%$, 垫块 $\leq 5\%$			
腐朽	不允许			
夹批	不允许			
最小用钉数量	铺板条 ≥ 2 个, 垫块 ≥ 3 个			
重量, kg	15 ± 2 kg	20 ± 2 kg	企业内控	

安徽华恒生物科技股份有限公司

质量部 2024.03.14